

Общие сведения

Выносная панель управления ВПУ-А РЮИВ 170200.000-01 ПС служит для управления и индикации состояния приборов серии А6 (А6-02, А6-02А, А6-04, А6-04А, А6-06, А6-06А)

ВНИМАНИЕ! Подключение ВПУ-А осуществляется к свободному контакту ТР с интерфейсом связи Touch Memoгу. Совместное подключение на один контакт ТР светодиодной клавиатуры, ВКП и УД *не рекомендуется.*

Функциональные возможности

- наличие 6-ти светодиодных индикаторов;
- индикация режимов «Питание», «ТРЕВОГА», «ПОЖАР», «НЕИСПРАВНОСТЬ»;
- возможность работы в следующих режимах:
 - обзора состояния прибора;
 - постановки/снятия;
- максимальное удаление ВПУ-А от приборов серии «А» до 80м.

Технические характеристики

Питание

Номинальное напряжение питания, В	12±1,2
Ток потребления модуля, мА, не более	15

Прочие характеристики

Диапазон рабочих температур	от минус 20 до плюс 50 °С
Габаритные размеры корпуса, мм, не более	150x125x30
Масса модуля, кг, не более	0,3
Срок службы модуля, лет, не менее	8

Комплект поставки

1. ВПУ-А, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1

Примечание.

По согласованию с потребителем дополнительно могут поставляться:

- устройство доступа типа УД-1;
- ключи доступа DS1990А.

Содержание драгоценных металлов

Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии.

Золото	- 0,0363126 г.
Серебро	- 0,5818212 г.
Палладий	- 0,0020700 г.

Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ». Республика Беларусь, ул. Володько 22, г. Минск, 220007.
Тел./факс: (+375 17) 315-93-49.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты выпуска. ООО «РовалэнтСпецПром» гарантирует соответствие технических характеристик ВПУ-А, ремонт или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Свидетельство о приеме

ВПУ-А изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ РБ 190285495.002-2002, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию


«__» _____ 20__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Схема подключения ВПУ-А

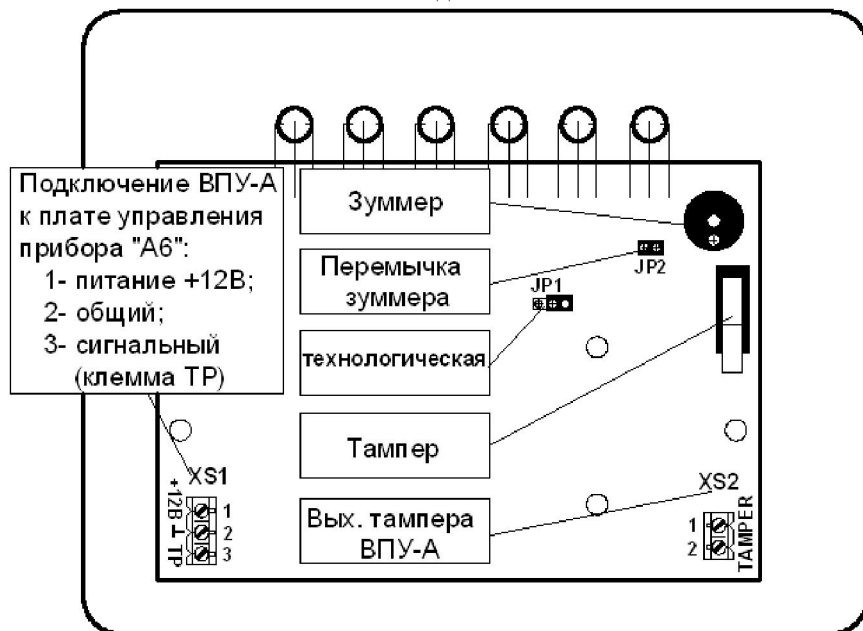

ИА023

Выносная панель управления ВПУ-А

ПАСПОРТ
РЮИВ 170200.000-01 ПС

Редакция 1.5

Техническая поддержка:

При возникновении вопросов по эксплуатации прибора необходимо обращаться в организацию, в которой был приобретен данный прибор или в ООО «РовалэнтСпецКомплекс». 223056, Минский район, пос. Юбилейный, ул. Луговая, д.11, тел.:(+375 17) 510-23-26, МТС:(+375 29) 777-75-90, Vel.:(+375 29) 350-17-77, факс: (+375 17) 506-21-52.

Декабрь 2013